



Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Pintu Api / Fire Door

MS 1073: Part 3 Method for Determination of the Fire Resistance (Type of Doorsets)

Dengan ini diperakui


MOLICC SYSTEM SDN BHD
(MAM-1H-DL)

Beroperasi di

**LOT 1405, JALAN IPOH, BATU 29,
44300 BATANG KALI, SELANGOR**

TELAH BERDAFTAR

TEMPOH SAH PERAKUAN : **04/05/2026 HINGGA 03/05/2028**

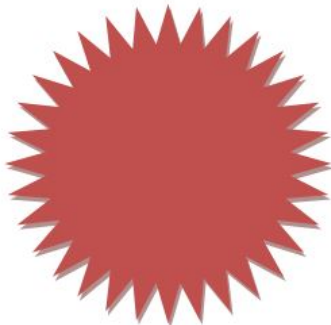

t.t

.....
Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

****Peringatan:**

Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

(Sijil ini adalah cetakan berkomputer dan tidak memerlukan tandatangan)

No. Fail: **JBPM/IP/RNP:700-7/2/3-816**

No. Siri: **BB/DL/3019/2020**

Jenis Alat Kelengkapan : **PINTU API / FIRE DOOR**

Jenama & Spesifikasi : **Brand: MOLICC**
Model: MAM-1H-DL
Type: DOUBLE LEAF METAL FRAME
Tahap Ketahanan Api: 1 JAM / 1 HOUR
Door Leaf: [SIZE : 2619MM (W) X 2702MM (H) X 50MM (T)]
Door Frame: [SIZE : 2708MM (W) X 2745MM (H) X 120MM (T)]
Type of Frame: METAL FRAME
Door Core:

- **Type of Material: COMPOSITE FIRE RESISTANT CORE**
- **Density: 347 (+/-) kg/m³**
- **Thickness: 34 (+/-) mm**
- **Others:**

Framework:

- **Type of Material: COMPOSITE FIRE RESISTANT CORE**
- **Density: 837 (+/-) kg/m³**
- **Thickness: 5 (+/-) mm**
- **Others:**

Ironmongeries / Hardwares:

- **Brand of Door Closer: ASSA ABLOY | DORMA | GLGEN | GEZE |**
- **Brand of Mortise Lockset (Lockcase / Cylinder / Lever): ASSA ABLOY | DORMA | MOLICC | GEZE |**
- **Brand of Hinges: ASSA ABLOY | DORMA | MOLICC | GEZE |**
- **Brand of Eye Viewer:**

Vision Panel Size: [OVERALL SIZE : Ø 340MM]

Tahap Rintangan Api : **Integriti: 75 min**
Insulasi: 70 min

Nama & Alamat Pengeluar : **MLFD GROUP SDN BHD**

No. Laporan Ujian/Tarikh : **2026FE0205 30/03/2026, 2025FE0418 30/04/2025, 2020FE0638 10/12/2020, 2020FE0576 18/11/2020**

Jenis Skim Pensijilan Barangan : **SIRIM Product Certification (SIRIM QAS)**

No. Skim Pensijilan Barangan : **PC010972**

Tempoh Sah Laku : **04/05/2027**

Ulasan Pegawai Proses : **PRA 1 JAM (SEDIA ADA)**

Ulasan Mesyuarat :

Had Kegunaan : **PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI SEPERTIMANA DALAM LAPORAN UJIAN DAN UBBL 1984 SERTA PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI LAMPIRAN A2 & A3.**

Tempoh sah perakuan : **04/05/2026 hingga 03/05/2028**